



АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального района
Исаклинский
Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2022 № 959
с.Исаклы

Об установлении публичного сервитута
для размещения объектов электросетевого хозяйства,
необходимых для подключения (технологического присоединения)
к сетям инженерно-технологического обеспечения

На основании статей 39.37, 39.39, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации №136-ФЗ от 25.10.2001 г., в соответствии со Схемой территориального планирования муниципального района Исаклинский Самарской области, утвержденной Решением Собрании представителей муниципального района Исаклинский Самарской области № 316 от 23.11.2009 г. «Об утверждении Схемы территориального планирования муниципального района Исаклинский Самарской области», Генеральным планом сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области, Администрация муниципального района Исаклинский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут в интересах Публичного акционерного общества «Россети Волга» (ИНН 6450925977, ОГРН 1076450006280) в отношении земель в кадастровом квартале 63:19:1306004, 63:19:1307002, части земельного участка с кадастровым номером 63:19:0000000:892, площадью 1275 кв.м., расположенных по адресу: Самарская область, Исаклинский район (приложение №1 к настоящему Постановлению).

2. Публичный сервитут устанавливается для размещения объектов электросетевого хозяйства, необходимых для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технологического обеспечения: «ЛЭП-0,4 кВ от опоры № 100/211 ВЛ-10 кВ фидер МИШ-4 ПС 35 кВ Мордово-Ишуткино до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, установка КТП 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА, ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой КТП до границ участка заявителя в Исаклинском районе Самарской области (в границах подсобного хозяйства АО «Тольяттиазот» (ИП глава КФХ Ларионов А.И.)).

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок девять) лет.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничения прав на земельные участки в границах

таких зон определяется в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации №136-ФЗ от 25.10.2001г., Градостроительного кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г., постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

5. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута на кадастровом плане территории согласно приложению №2 к настоящему Постановлению.

6. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут (при возникновении таких обстоятельств) – 1 (один) месяц.

7. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут определяется в соответствии с пунктом 4 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации №136-ФЗ от 25.10.2001г.

8. Владелец публичного сервитута (Публичное акционерное общество «Россети Волга») обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным видом использования, в срок не позднее, чем три месяца после завершения строительства объекта, для размещения которого был установлен публичный сервитут (пункт 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001г.).

9. В течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Иса克林ский (Британ Л.Л.):

9.1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального района Иса克林ский в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

9.2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник муниципального района Иса克林ский»;

9.3. Направить копию настоящего постановления с приложениями в Управление Росреестра по Самарской области;

9.4. Направить владельцу публичного сервитута копию настоящего постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Иса克林ский Британ Л.Л.

Глава муниципального
района Иса克林ский



В.Д. Ятманкин



Приложение №1
к постановлению Администрации
муниципального района
Исаклинский № 959 от 29.12.2022

Перечень координат образуемых частей земельных участков для установления публичного сервитута в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, необходимых для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технологического обеспечения: «ЛЭП-0,4 кВ от опоры № 100/211 ВЛ-10 кВ фидер МИШ-4 ПС 35 кВ Мордово-Ишуткино до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, установка КТП 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА, ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой КТП до границ участка заявителя в Исаклинском районе Самарской области (в границах подсобного хозяйства АО «Тольяттиазот» (ИП глава КФХ Ларионов А.И.)»


Обозначение характерных точек	Координаты, м		
	X		Y
1	465065.78		2277494.94
2	465048.81		2277486.57
3	464795.71		2277528.88
4	464796.53		2277533.81
5	464895.86		2277516.67
6	465006.47		2277498.57
7	465047.84		2277490.13
8	465048.92		2277492.20
9	465065.26		2277500.26
10	465066.36		2277498.02

Приложение №2
к постановлению Администрации
муниципального района
Исаклинский № 959 от 29.12.2022

Схема границ публичного сервитута
в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, необходимых для
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технологического обеспечения: «ЛЭП-0,4 кВ от опоры № 100/211 ВЛ-10 кВ фидер
МИШ-4 ПС 35 кВ Мордово-Ишуткино до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, установка
КТП 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА, ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой КТП до границ
участка заявителя в Исаклинском районе Самарской области (в границах
подсобного хозяйства АО «Тольяттиазот» (ИП глава КФХ Ларионов А.И.)»

План границ объекта

Схема расположения границ публичного сервитута

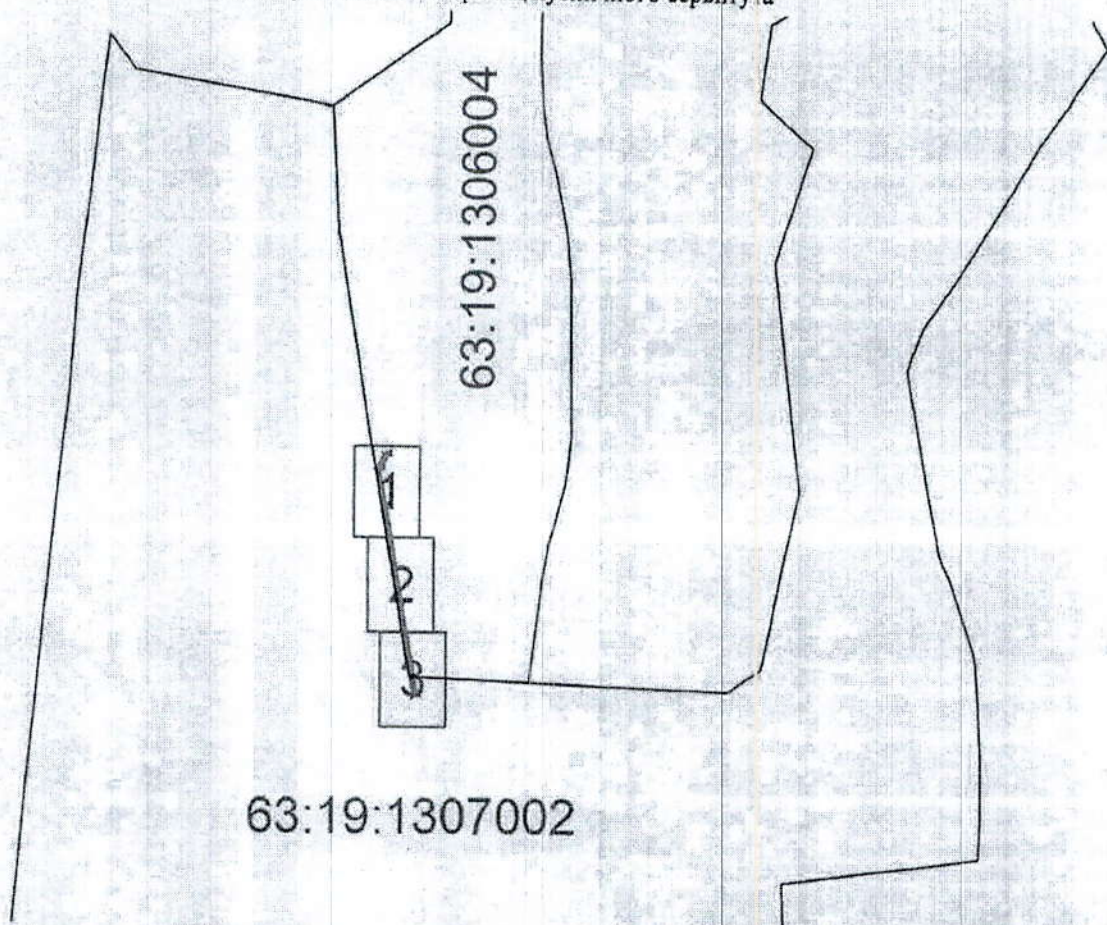

Используемые условные знаки и обозначения:

- Характерная точка границы публичного сервитута
- 1 Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута
-  обозначение границы публичного сервитута и границы охранной зоны
-  обозначение линии электропередачи
-  обозначение границы кадастрового квартала
-  обозначение границы земельного участка
-  обозначение КТП



Подпись

(И.И. Грозинский)


Дата 10.10. 2022г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Раздел 4

План границ объекта

Выносной лист № 1

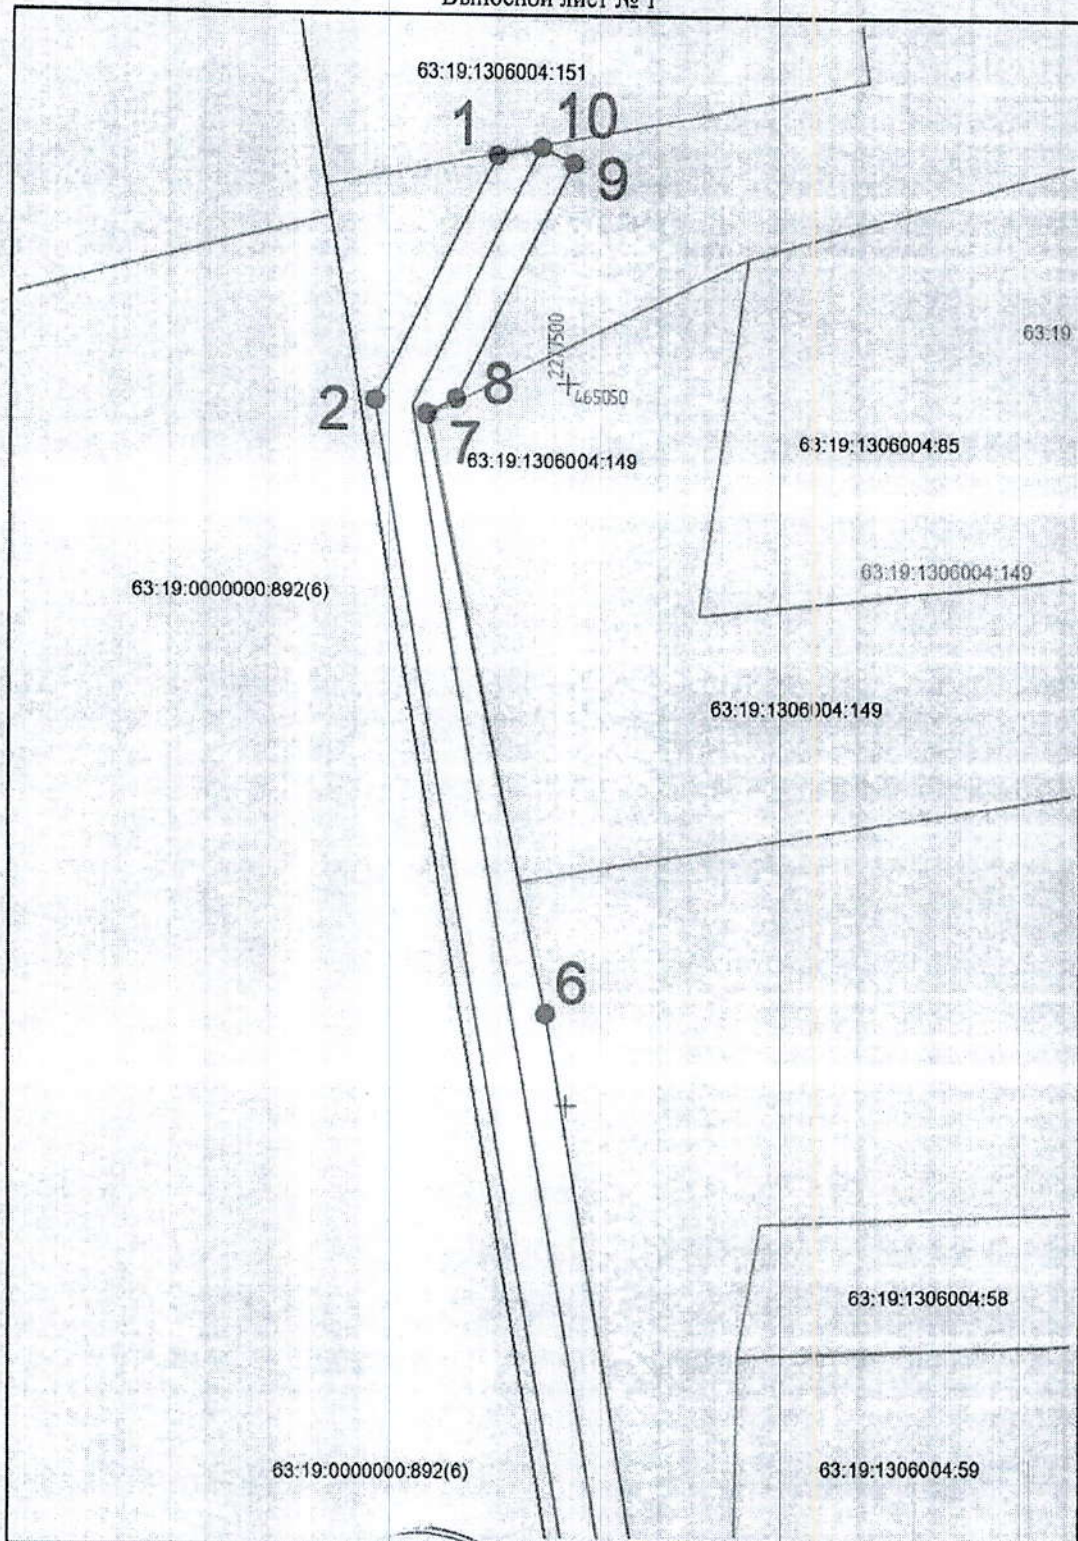

Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 3

Подпись Григорьев (А.И. Григорьев)


Дата 10.10. 2022

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Раздел 4

План границ объекта

Выносной лист № 2

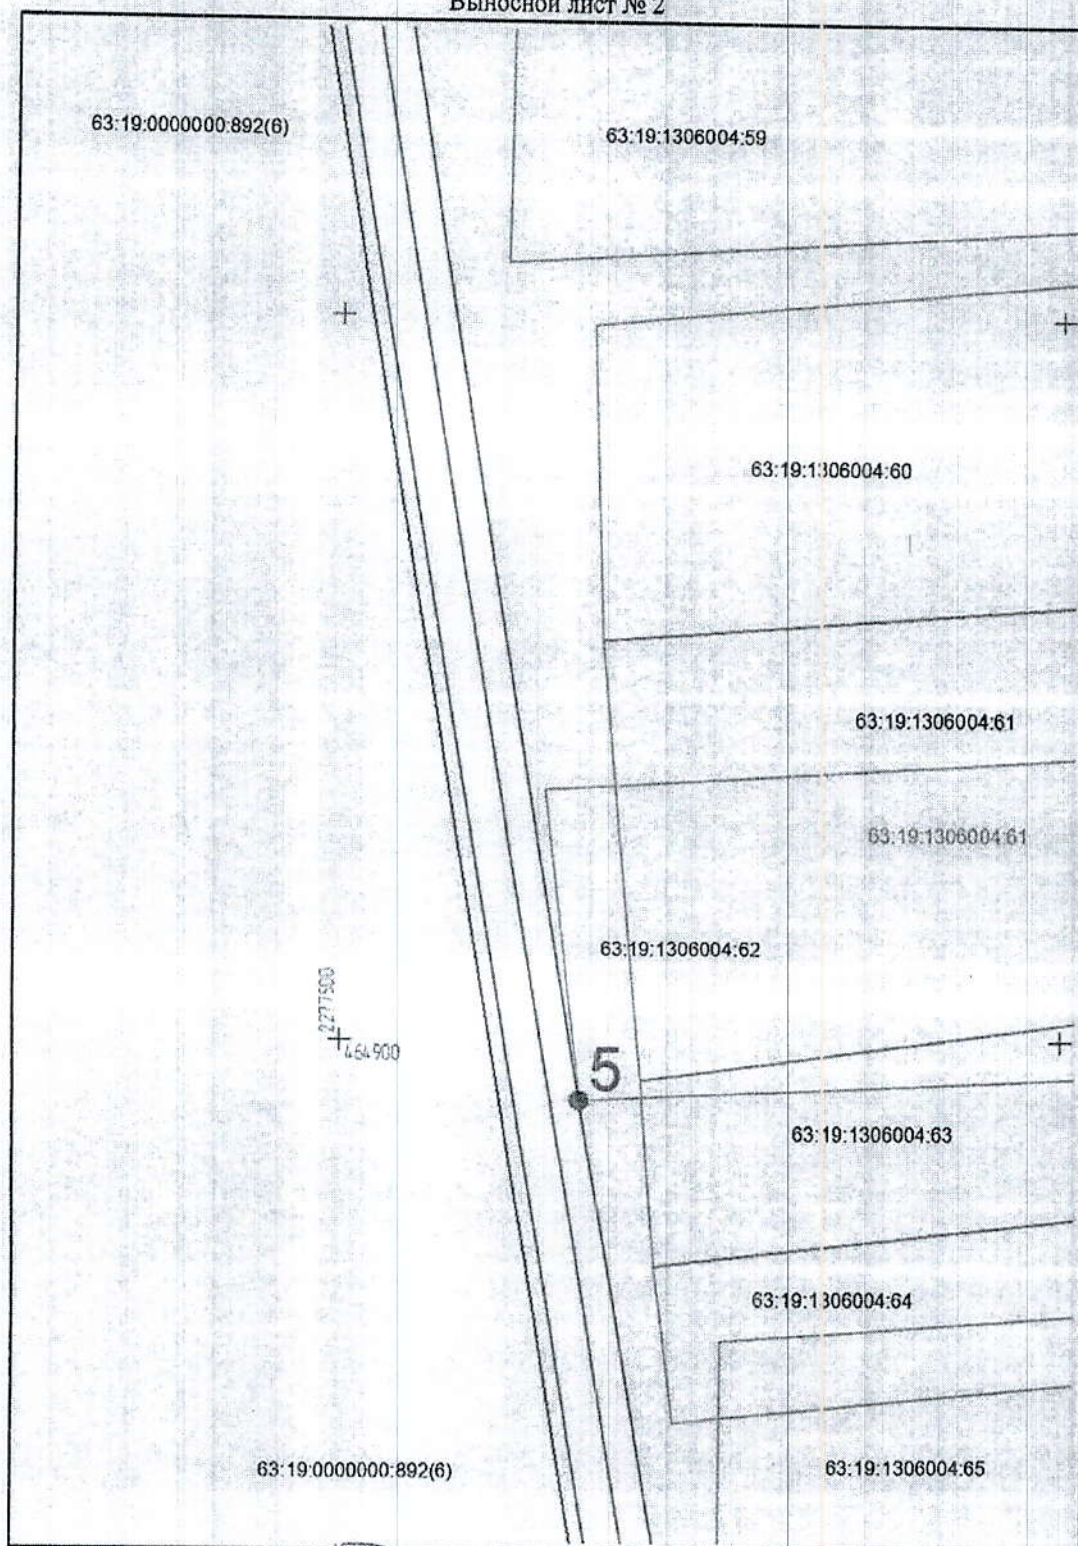

Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 3

Подпись

Корнилов


Дата 10.10. 2022г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Раздел 4

План границ объекта

Выносной лист № 3

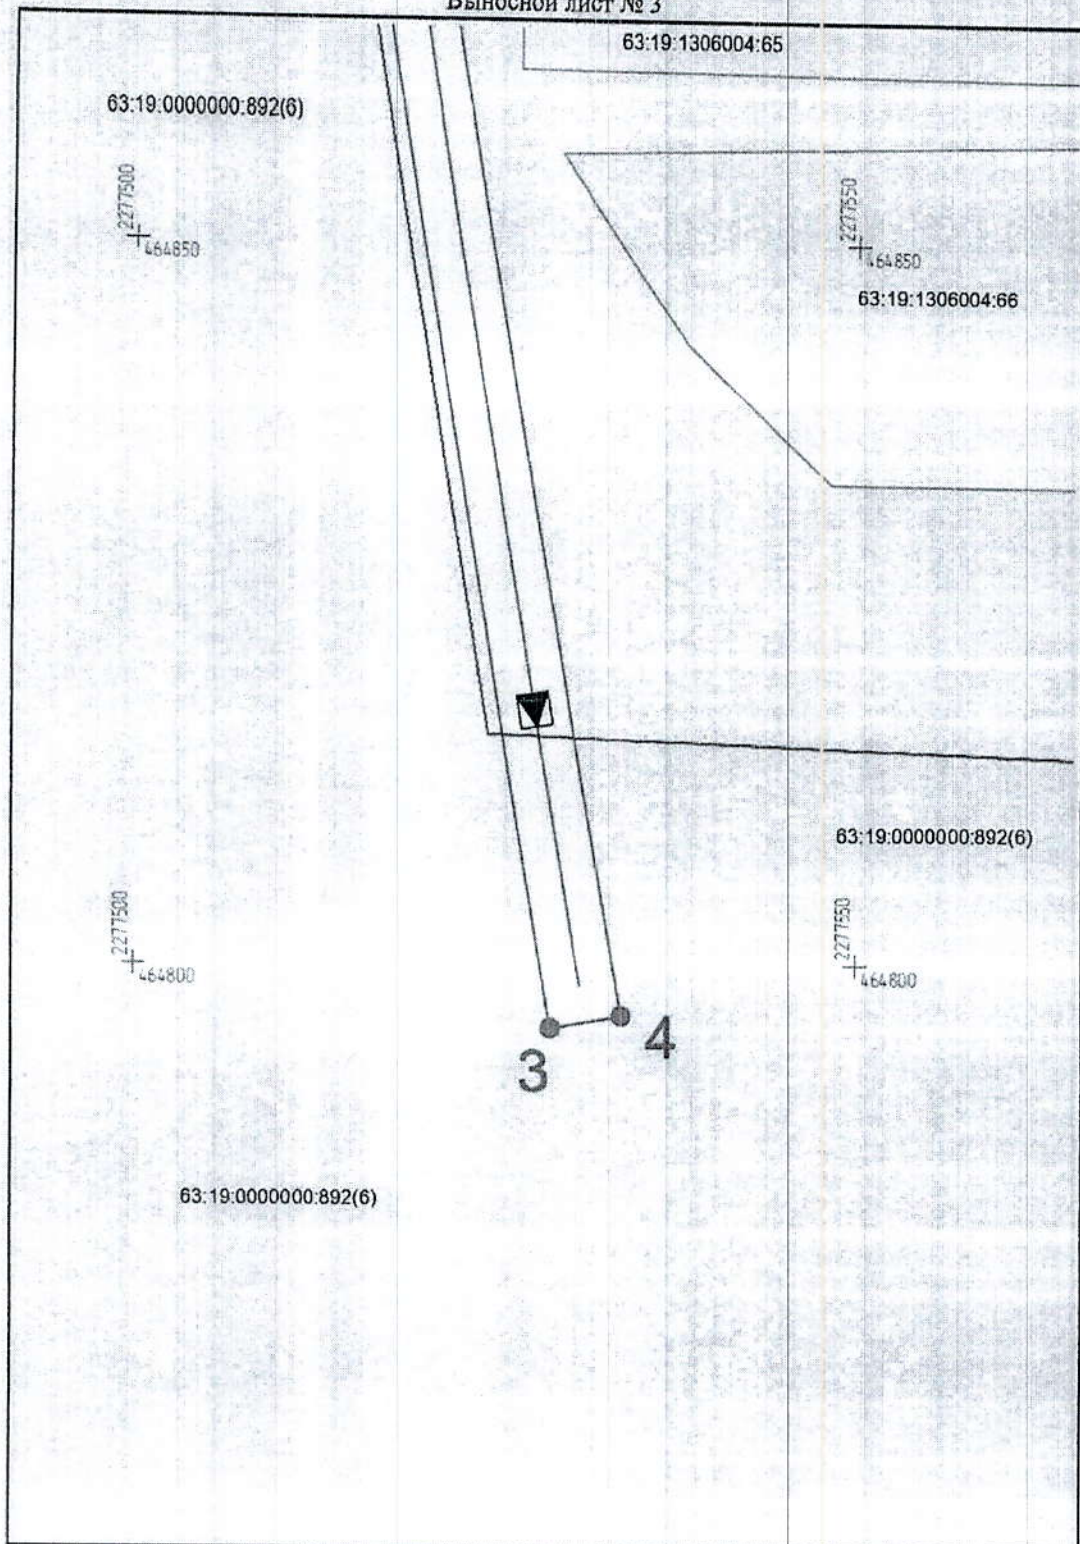

Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 3

Подпись

Григорьев А.И.

Дата 10.10.2022г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта